SDSA-PT2023-0766

环境检测报告

（编号：SDSA-HJ2023-07107）

项目名称：第三季度环境检测

说　　明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。

3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020　　SDSA-HJ2023-07107

企业单位	山东威特化工有限公司	单位地址	山东省东营市垦利区胜坨镇永幸路73号
联系人	[illegible]	联系方式	[illegible]

采样人员	张学文、秦碧琳、隋正斌、樊金浩	检验人员	燕小旭、胡瑞、贾梦娟等
样品特征	气态、液态、固态	样品数量	124
样品类型	有组织废气、无组织废气、废水、循环水		
检测项目	有组织废气：每天采样3次，检测1天； 无组织废气：每天采样3次，检测1天； 废水：每天采样3次，检测1天； 循环水：每天采样1次，检测1天；		
	有组织废气检测项目：二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾、颗粒物 无组织废气检测项目：总悬浮颗粒物、氨、硫[illegible] 废水检测项目：[illegible] 循环水检测项目：总有机碳		

编制人：燕海霞

审核人：张英

限	
/m³	重量法
/m³	离子色谱法（暂行）
/m³	电解法
n³	电解法
n³	重量法
n³	光度法
g/m³	臭袋法
g/m³	稀释法
/m³	光度法
/L	
g/L	

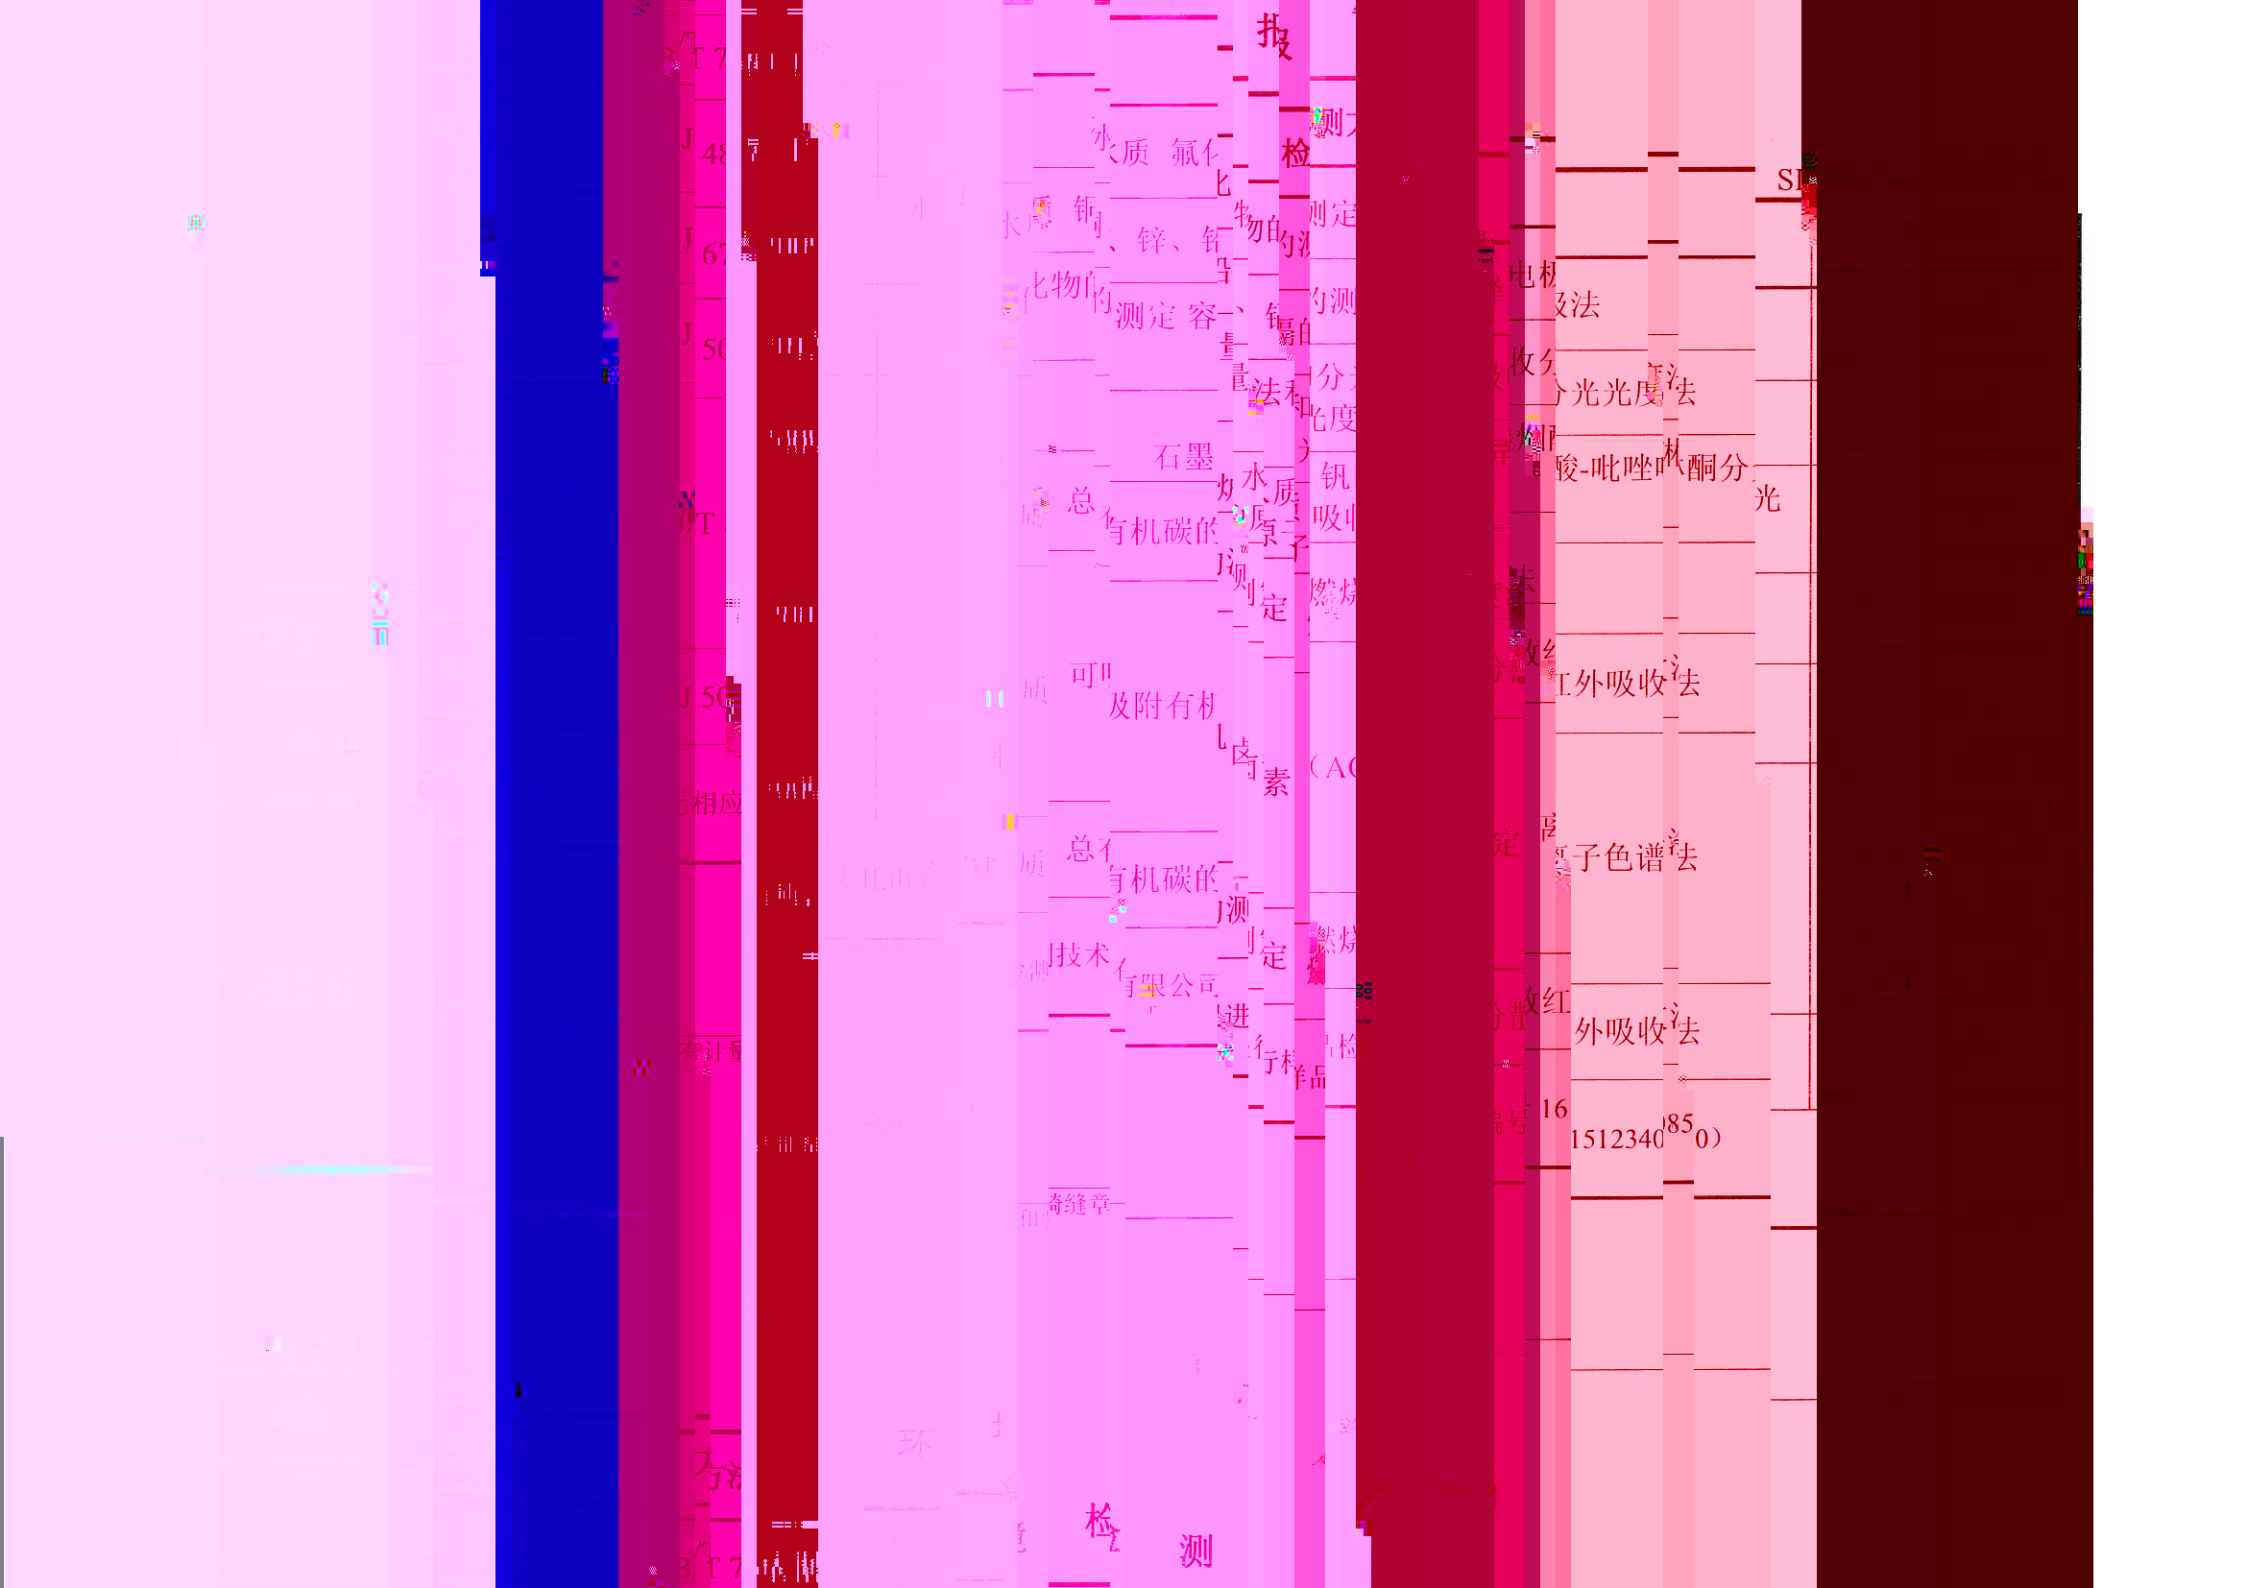
检测报
水质 氟化
、锌、铅
测定 容
法
石墨
水质
总
有机碳的
测定
可
及附有机
卤素
总
有机碳的
测
定
技术
有限公司
进
行
奇缝章
检
测
电极法
分光光度法
酸-吡唑啉酮分光
红外吸收法
子色谱法
红外吸收法
16
1512340(850)

编号
5
477、478
471
5
3

三、检测结果

、有组织废气检测结果

表 3-1 有组织废气检

检测点位		DA001 尾气吸收塔		
检测日期		第一次		
检测因子		FQ2023072[illegible]V1		F
硫酸雾	实测浓度（mg/m³）	ND		
	折算浓度（mg/m³）	ND		
	排放速率（kg/h）	-		
氮氧化物	实测浓度（mg/m³）	33		
	折算浓度（mg/m³）	49		
	排放速率（kg/h）	0.138		

[illegible]测报告包括：封面、正文（附页），并盖有计量认证章、检验[illegible]检测专用章和骑缝章

20
（mg/
（mg/
（kg/
h）
浓度×（
干流量
附页），
SDSA-H
J202
3-07107
13
20
0.05
37
412
7
6.7
9.1
7.2
42.
27
0.5
21 日
果
第三次
V11
FQ2023072
1V
21
第
页
共 15 页

	1.5
	2.3
	6.05×10⁻³
	40.32
	6.7
	9.1
	7.1
	425

无组织废气检测结果

检测结果（mg/m³）

样品 3	样品 4	平均值
FQ20230721V33	FQ20230721V34	0.40
0.47	0.43	
FQ20230721V48	FQ20230721V49	FQ20230721V50	0.37

SL[illegible]SA-HJ2023-0[illegible]

| | | |

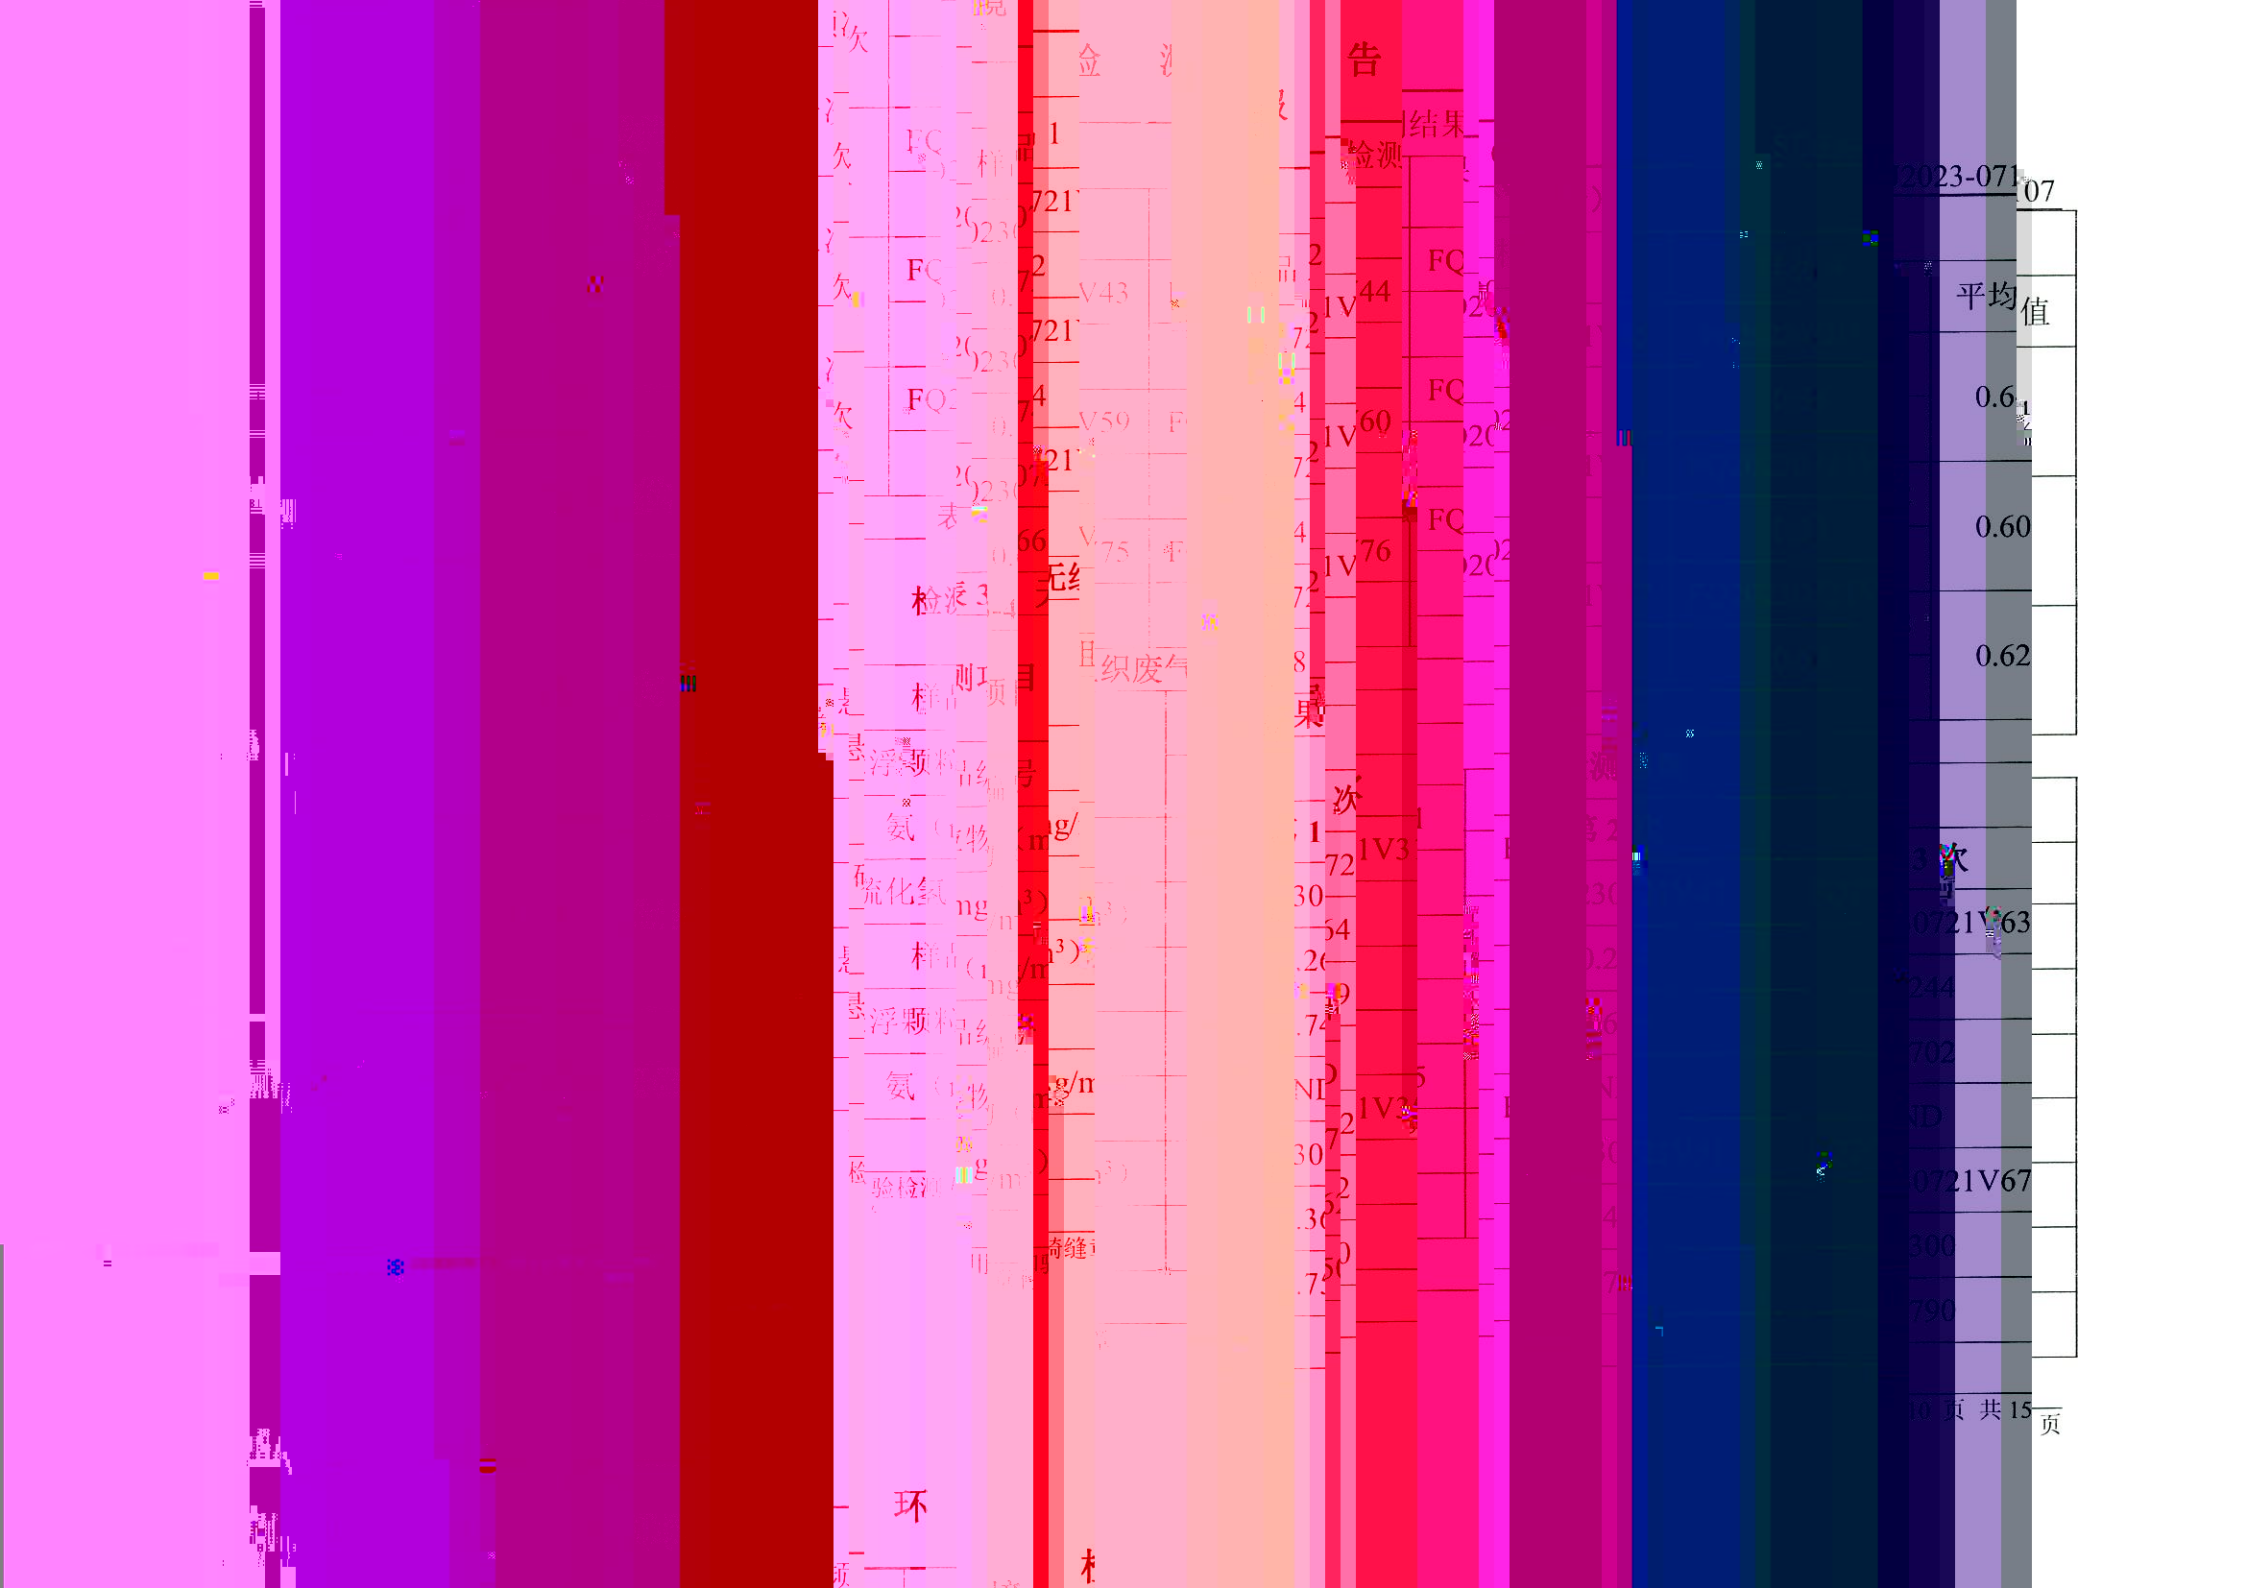
告
结果
检测
2023-071
07
平均值
0.6
0.60
0.62
次
0721V63
0721V67
共15
页

第 2	ND	FQ20230721V39	0.46	0.75	ND	FQ20230721V43	0.35	0.766	ND
第 1	ND	FQ2023072	0.459	0.754	ND	FQ20230721V	0.39	0.763	ND

检测结果

第三次	FQ20230721V53	<10
第二次	FQ20230721V47	11

废气检测结果

检测报告

第四次	FQ20230721V80	<10	FQ20230721V81	<10	FQ20230721V82	13	13
							13
							11
							最大值

SDSA/HJ
本检测报告

	检测结果		
	FS20230721V1	FS20230721V2	FS20230721V3
	8.6	8.8	8.9
	5.1	6.4	6.7
	0.05L	0.05L	0.05L
	0.20	0.21	0.20
	0.05L	0.05L	0.05L
	15L	15L	15L
	5L	5L	5L
	9L	9L	9L
	0.004L	0.004L	0.004L
	0.003L	0.003L	0.003L

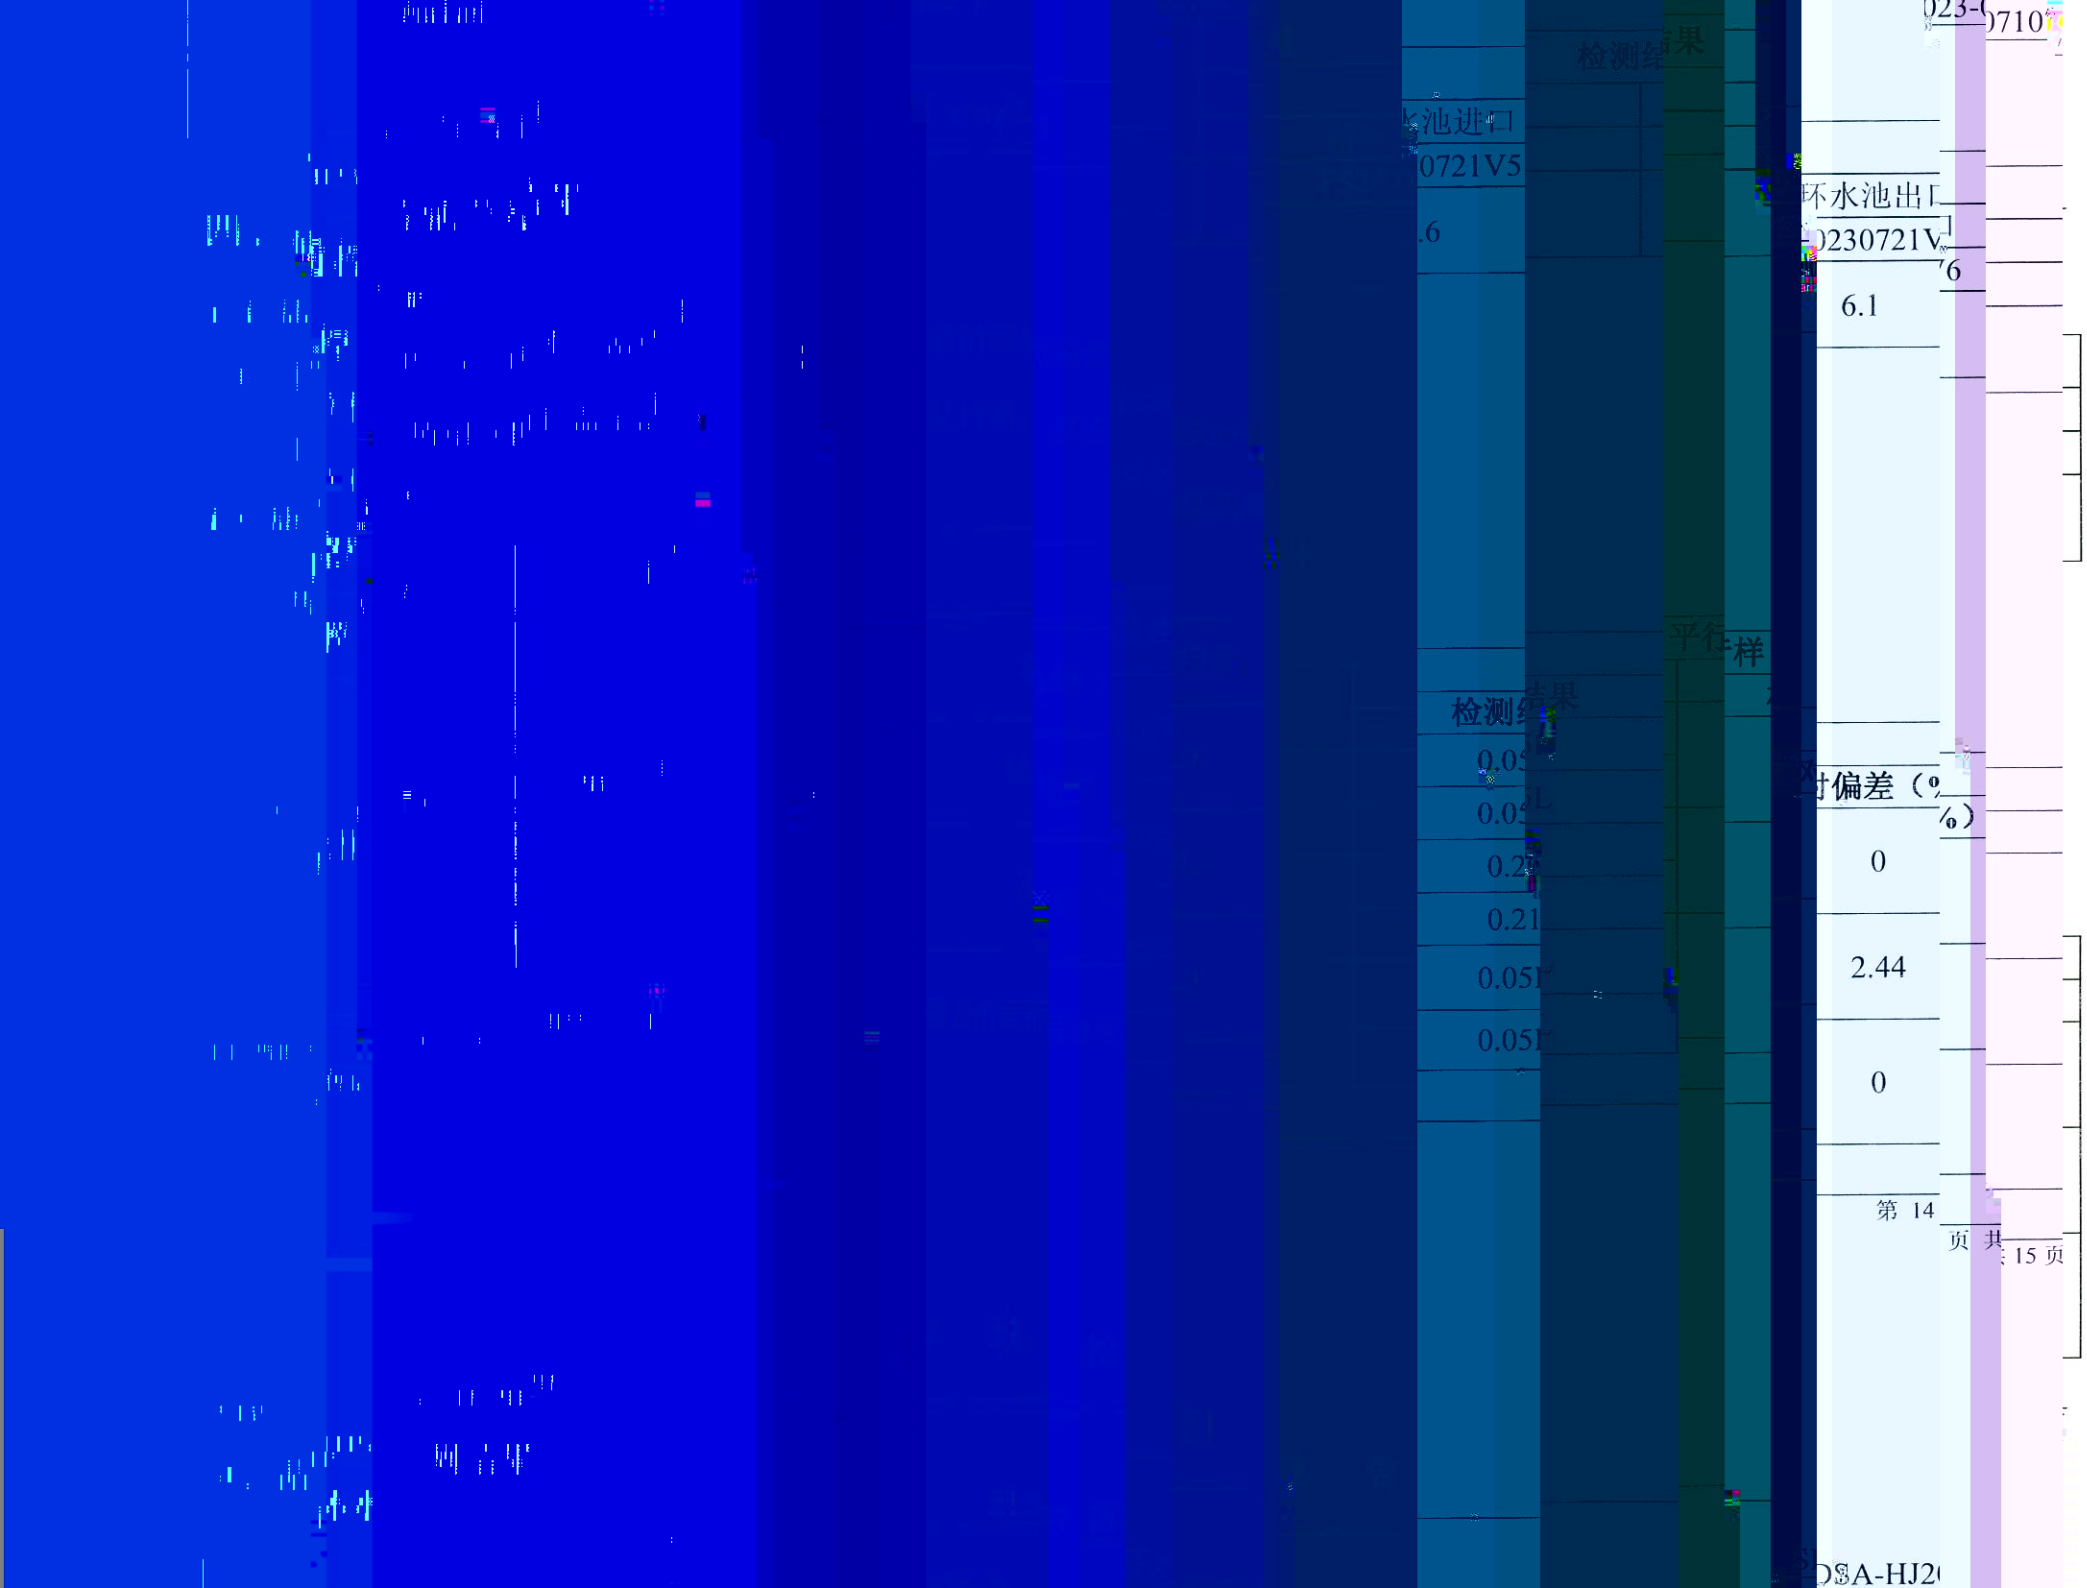
检测结果
池进口
0721V5
.6
检测结果
0.05
0.05
0.2
0.21
0.051
0.051
环水池出口
0230721V
6.1
平行样
偏差（%
%）
0
2.44
0
第 14
页 共
15 页
DSA-HJ2

质控	项目	检测结果
物（m	g/L）	0.004L
总氰化		0.004L
		0.003
总钒	（mg/L）	0.003

气温(℃)	气压（kPa）	风速(m/s)	总云量
31	100.9	1.4	2
33	100.7	1.3	2
34	100.7	1.3	2

（报告结束）

章和骑缝章

检测报告

平行样

DS

对

A-HJ2

2023-07107

偏差	
	(%)
0	
0	

低云量	风向
1	西
1	西
1	西

第 1

5 页 共 15 页